




Tolna Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság

GÁZKÉSZÜLÉKEK VESZÉLYEI

Előzzük meg a gázszivárgás miatt bekövetkezett robbanásokat!

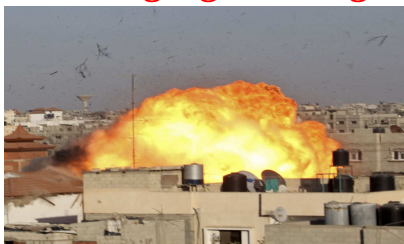

Gázrobbanás okai lehetnek:

1. karbantartás hiánya
2. elöregedett vezetékek
3. berendezés műszaki meghibásodása

A gázrobbanások megelőzhetőek:


- A karbantartási munkákat **csak gázszolgáltatónál regisztrált** és szakképzett **szakemberrel** végeztessük el!
- **SOHA ne próbáljuk nyílt lánggal** vagy más gyúlékony eszközzel megkeresni a gázszivárgás helyét!
- **Kerüljük a saját kezűleg** végzett gázszerelési munkákat!
- **Nyílt lángú** gázkészülék **használata közben** és után gondoskodjunk a **megfelelő szellőzésről**, szellőztetésről.
- A **gázüzemű** berendezésekben **csak pentánálló gumitömítéseket** és tömlőket szabad alkalmazni.





Tolna Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság

A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.

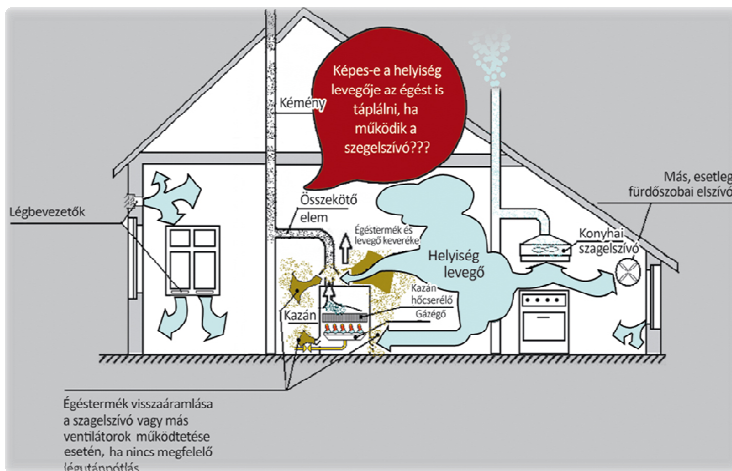

ALAPSZABÁLY, HOGY GÁZSZAG, VAGY HALLHATÓ GÁZSZIVÁRGÁS, GÁZÖMLÉS ESETÉN:

- 1: azonnal **el kell zárni a gáz-főcsapot**, illetve a palackszelepet,
- 2: **áramtalanítsunk** a villanyóránál,
- 3: az összes nyílászáró kinyitásával ki kell **szellőztetni a helyiségeket**, lakást,
- 4: **értesítsük** a gázszolgáltatót és/vagy a **tűzoltóságot az 112-es telefonszámon**.

